Source : Documentation technique KRYOCLIM, GIRPI, p. 36 — https://girpi.com/ftp/documentation/FDTECF_10-02-25.pdf

FICHES DE COTES

REDUCTIONS SIMPLES
Mâle - Femelle





D-d	Dn	Référence	Z	E	L
25-20	20	FRS25	3,5	17,0	20,5
32-25	25	FRS32	4	19,5	23,5
40-32	32	FRS40	6,5	23	29,5
50-40	40	FRS50	6,5	27	33
63-50	50	FRS63	8,5	30,5	39
75-63	65	FRS75	7,5	37,5	44,5
90-75	80	FRS90	8,5	44	52
110-90	100	FRS110	11	51,5	62,5
200-160	200	FRS200	21	86	107

REDUCTIONS DOUBLES
Mâle - Femelle





D-d	Dn	Référence	D1	Z	E	E1	E2	L
32-20	25-15	FRD3220	25	31,5	23	17	20	48
40-20	32-15	FRD4020	32	36,5	27,5	17	23,5	53,5
40-25	32-20	FRD4025	32	36,5	27	19,5	23	55,5
50-32	40-25	FRD5032	40	44	32	23,5	27	67,5
63-25	50-20	FRD6325	50	55,5	38,5	19,5	32,5	75
63-32	50-25	FRD6332	50	55,5	38,5	23	32	78,5
63-40	50-32	FRD6340	50	55,5	38,5	27	32	82,5
75-40	65-32	FRD7540	63	62	45	27,5	34	89,5
75-50	65-40	FRD7550	63	62	45	32,5	34,5	94
90-40	80-32	FRD9040	75	74,5	53	27,5	44,5	101,5
90-50	80-40	FRD9050	75	74,5	53	32,5	44,5	106,5
90-63	80-50	FRD9063	75	75	53,5	38,5	44,5	112,5
110-50	100-40	FRD1150	90	91	62	32,5	53	122,5
110-63	100-50	FRD1163	90	90	63	38,5	53	128
110-75	100-65	FRD1175	90	91,5	62,5	43,5	52,5	135
160-75	150-65	FRD1675	140	126	88	44,5	77,5	170,5
160-90	150-80	FRD1690	140	126	87	52,5	76,5	178
160-110	150-100	FRD1611	140	126	87	62	78,5	187,5

NB : les FRD 32 à 110 sont M sur le ø de référence (D) ou F avec un ø de différence et F sur le ø réduit (d), sauf les FRD, 7540 et 7550.

MANCHONS RECUPERATION DES CONDENSATS S'UTILISENT SANS PRESSION



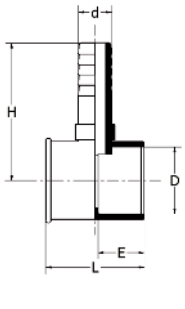

D	Référence	d	E	H	L
32	APC32/16	16	22	65	47
40	APC40/16	16	26	69,5	55